


座頭池 浸水想定マップ



1:10,000

いざというときには、雨の状況や気象情報、災害情報などに十分注意して、安全に避難しましょう！

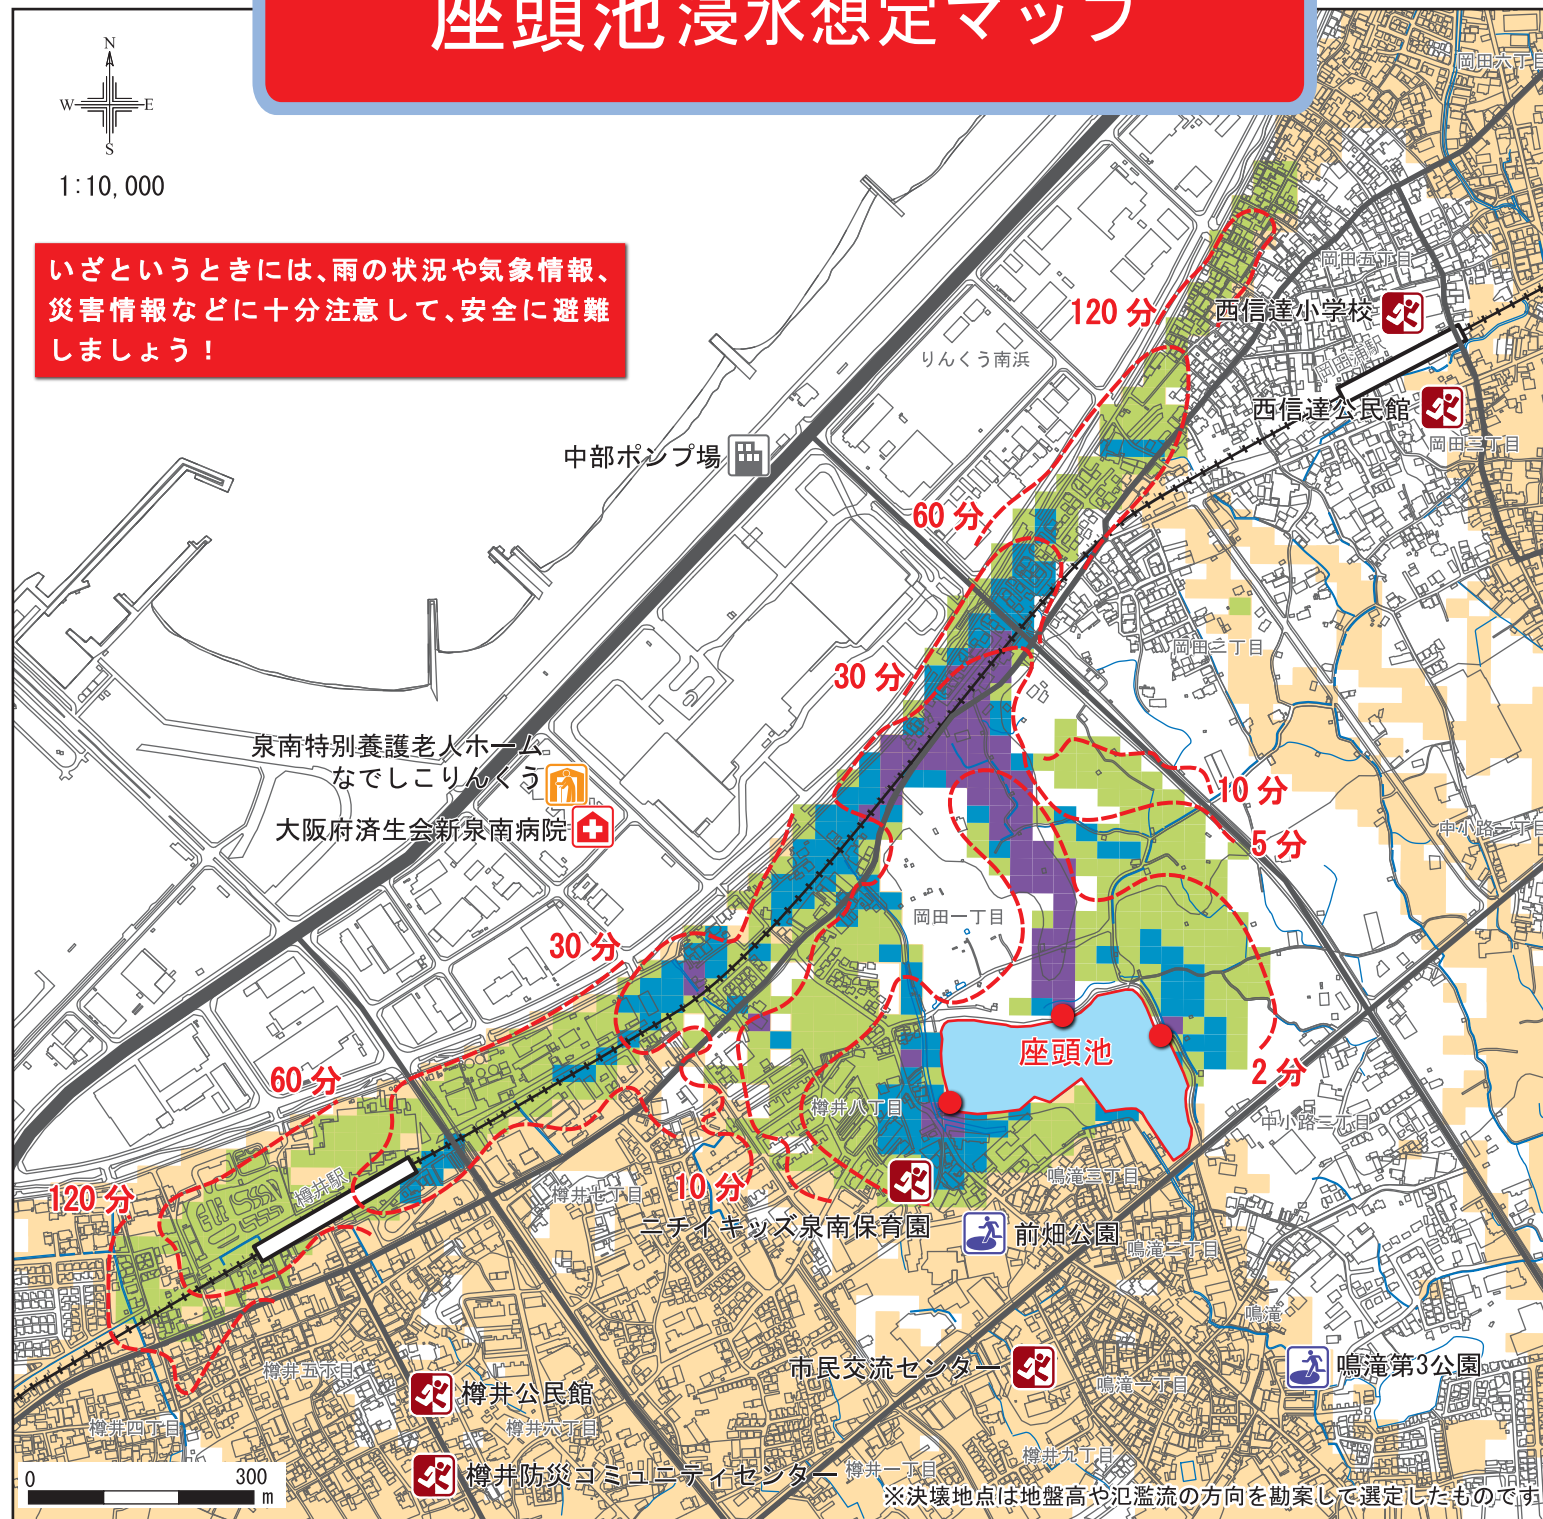

※決壊地点は地盤高や氾濫流の方向を勘案して選定したものです

『座頭池浸水想定マップ』は座頭池の①東側 ②北側 ③西側から堤防が決壊した場合の3ケースを複合させた浸水範囲と浸水深、浸水到達時間を示しています。

したがって左図は、1地点の決壊による浸水範囲を示すものではありません。各ケース個別の浸水範囲は、右図『決壊地点ごとの浸水深』を参照してください。

なお、地図に示した浸水範囲以外でも浸水する可能性がありますので注意してください。


浸水深の目安

2階が水没する程度

2階が浸水する程度

1階が床上浸水する程度

大人の膝までつかる程度



浸水深

- 3.0m以上の区域
- 1.0m～3.0m未満の区域
- 0.5m～1.0m未満の区域
- 0.5m未満の区域

※ 3cm未満は省略しています

凡例


- 指定緊急避難場所 (指定避難所)
- 一時避難場所
- 福祉避難所
- 市の関連施設
- 医療関連施設
- 主要道路
- 南海本線
- およその浸水到達時間
- 決壊地点
- 周囲のため池の浸水範囲

緊急連絡先


名称	連絡先
泉南市役所	072-483-0001
泉南消防署	072-485-0119
泉南警察署	072-471-1234
関西電力送配電 (株)	0800-777-3081
大阪広域水道企業団 泉南水道センター	072-482-6551
大阪ガス	ガス漏れ 0120-3-19424 お客さまセンター 0120-3-94817
NTT 西日本故障係	0120-444-113

決壊地点ごとの浸水深

決壊地点①

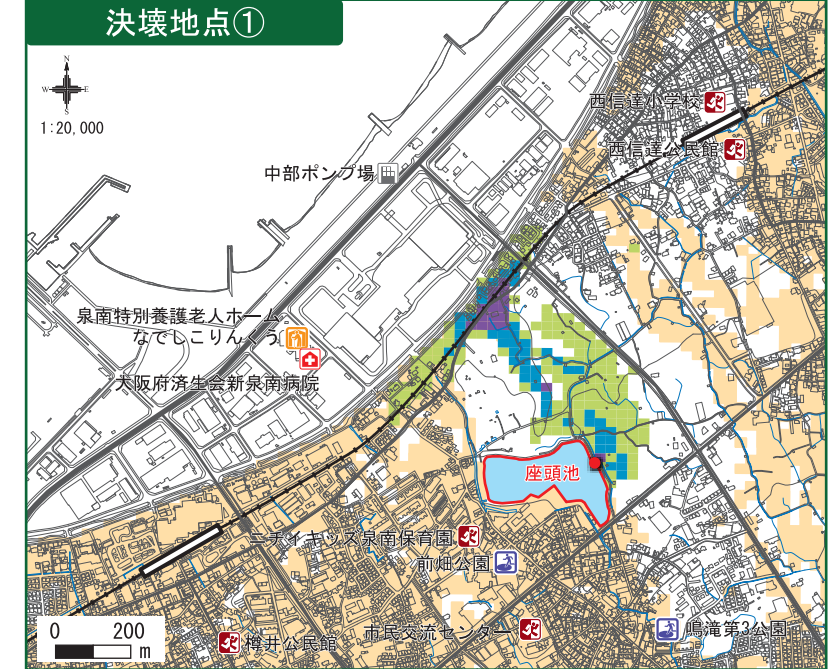

決壊地点②

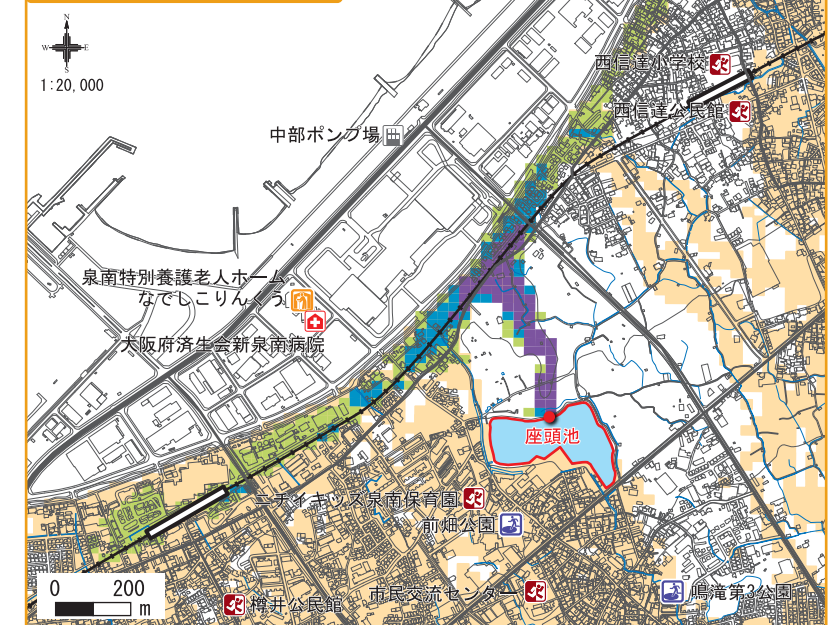

決壊地点③

